


ESTUDIO DE REFRIGERACIÓN MEDIANTE AIRE EXTERIOR EN CPD

COMPARATIVA AHORROS CON ENTRE LOCALIDADES ESTUDIADAS


	AHORRO POTENCIA TERMICA		AHORRO ECONOMICO	
	RENDIMIENTO gratuito con aire [%]	RENDIMIENTO gratuito con recuperador	Ahorro energetico electrico sin recup.	Ahorro energetico electrico con recup.
Soria	69,82%	58,73%	61,71%	51,40%
Guadalajara	54,26%	44,18%	43,56%	35,37%
Logroño	58,46%	45,69%	50,60%	39,39%
Pamplona	61,93%	48,68%	54,50%	42,54%
Valladolid	63,32%	51,86%	54,25%	44,08%
Zaragoza	49,58%	38,22%	40,60%	31,29%
Madrid	54,76%	45,81%	44,43%	37,17%

AHORRO POTENCIA TERMICA

RENDIMIENTO gratuito con aire [%]

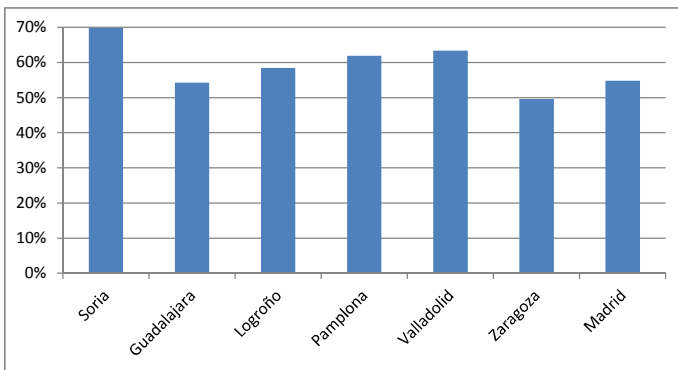


RENDIMIENTO gratuito con recuperador

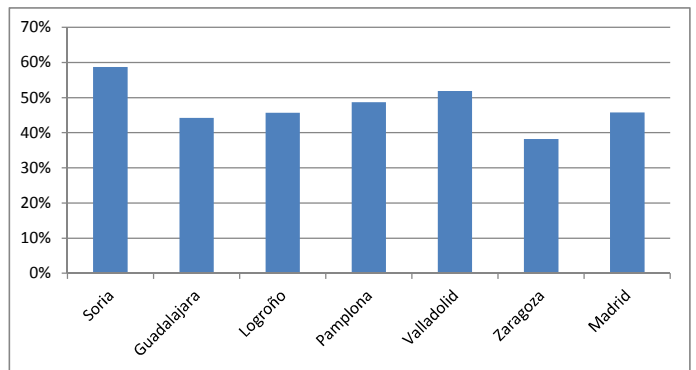

AHORRO ECONOMICO

Ahorro energetico electrico sin recup.

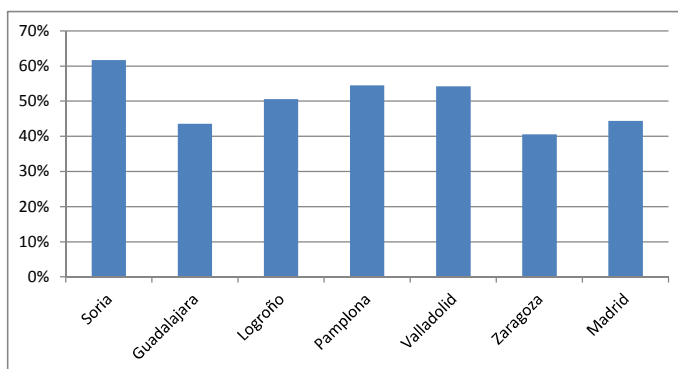

Ahorro energetico electrico con recup.

